

ANEXO 2.1

LISTADO DE INSTALACIONES, SISTEMAS Y EQUIPOS OBJETO DE REVISIÓN (ANUAL)

TEATRO ESPAÑOL

GRUPO DE PRESIÓN

- 1 Bomba Electro Bomba auxiliar Jockey**
- 2 Bombas principales eléctricas**
- 2 Cuadros de maniobras-control (1 bomba – conexión con grupo
electrógeno)**
- 3 depósitos – algibes de abastecimiento de agua (total +/- 200m3)**
- 1 sistema de control de llenado de depósitos**
- 1 acometida agua de canal**

ROCIADORES

1º ESCENARIO SUPERIOR

65 Rociador montante

2º ZONA BAJO ESCENARIO

38 Rociador montante con cestillo protección

**1 Puesto alarma y control 4" Viking, completo, con detectores fujo y
líneas de ensayo.**



CORTINAS DE AGUA

1º ESCENARIO SUPERIOR

8 Boquillas difusoras

2º ESCENARIO INFERIOR

5 Boquillas difusoras

1 Acometida agua desde grupo presión

PRESURIZACIÓN ESCALERA

1 Motor extractor

1 Motor impulsión

1 Cuadro maniobra-control

30 Rejillas salida escalera

CORTINA TELA

1 Cuadro maniobra-control

GRUPO ELECTROGENO

1 Motor - alternador

1 Cuadro eléctrico conmutación red - grupo

DETECCIÓN DE INCENDIOS

1 Central Aguilera electrónica AE-SA C/8

1 Sistema Integración gráfica Ag y 23

297 Detector óptico

3 Detector óptico-termico

26 Detector Termico

52 Pulsadores manuales de alarma

1 Modulo control 2 entradas

7 Modulos control 8 entradas para PAC

45 Modulos control 2 Salidas para electroiman puertas

59 Modulos control Salida para compuertas conducto

3 Modulos control Detectores lineales

42 Sirenas alarma

5 Paneles extinción

2 Detectores lineales

3 Fuentes de alimentación auxiliar

45 Electroimán puertas RF

59 Electroimán para compuertas conducto

DETECCIÓN PRECOZ

2 Analizador VESDA de 1 toma de muestreo cada uno.

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

SALA DIMERS 1

- 1 Panel extinción Aguilera electronica
- 2 Detectores humo
- 1 Juego pulsadores paro-disparo extinción

- 1 Sirena
- 1 Letrero "EXTINCIÓN DISPARADA"
- 1 Cilindro HFC23 de 37 Kgs. De carga

SALA DIMERS 2

- 1 Panel extinción Aguilera electronica
- 2 Detectores humo
- 1 Juego pulsadores paro-disparo extinción
- 1 Sirena
- 1 Letrero "EXTINCIÓN DISPARADA"
- 1 Cilindro HFC23 de 37 Kgs. De carga

SALA GRUPO ELECTRÓGENO (gasoil)

- 1 Panel extinción Aguilera electronica
- 2 Detectores humo
- 1 Juego pulsadores paro-disparo extinción
- 1 Sirena
- 1 Letrero "EXTINCIÓN DISPARADA"
- 2 Cilindro de CO2 36 Kgs. De carga cada uno
- 2 Cortinas sectorización

ALMACÉN DE SASTRERÍA

- 1 Panel de extinción Aguilera Electrónica - AE/SA-PX2
- 10 Detectores ópticos convencionales
- 1 juego de pulsadores paro-disparo extinción
- 1 sirena

7 cilindros de IG55 – carga 39.10

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CUADROS GENERALES

Sistema extinción automática de PCI de centro de transformación y cuarto cuadros eléctricos generales:

- 2 centrales extinción automática – aguila
- 10 cilindros IG55 – carga 39,10 retimbrados mayo 2024
- 7 detectores
- 2 sistemas de ventilación-extracción completos + 1 cuadro maniobras
- 5 equipos de emergencias autónomas
- 2 equipos de pulsadores-paro-disparo-alarmas ópticas completos
- 5 extintores polvo + 1 extintor CO

Otros elementos de PCI

- 2 sistemas de detección en calderas roof-top compuesto por 1 centralita y detectores
- 1 sistema de exutorios en la cubierta del escenario
- 1 sistema de exutorios en la cubierta del patio central del edificio de oficinas
- 1 telón cortafuegos metálico (entre escenario y patio de butacas)
- +20 compuertas cortafuegos en la instalación de conductos de climatización (incorporación septiembre 2017)- en septiembre 2018 se incorporarán nuevas compuertas cortafuegos – (además de las ya existentes)
- 1 sistema completo de gestión gráfica de PCI por ordenador (software+hardware)

OCA – inspección periódica protección contra incendios – abril 2024 – CONDICIONADA – falta documento de registro oficial de la instalación actual – está en proceso de subsanación.

LISTADO DE EXTINTORES TEATRO ESPAÑOL

Polvo ABC – 6 kg – 139 unidades

CO2 – 5 kg – 21 unidades



Instalación:	TEATRO ESPAÑOL	Edificio	PLAZA SANTA ANA, C/ DEL PRÍNCIPE, 25	Revisión:
--------------	----------------	----------	--------------------------------------	-----------

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil
AMB-001	4	PASILLO CUARTO REGULADORES	ABC-6K	6146123	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	05/2021	05/2026
AMB-002	-1	TALLER -1 CARPINTERÍA	ABC-6K	58177	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2018	05/2023	05/2028
AMB-003	-2	PASILLO -2 ASCENSOR	ABC-6K	3290493	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
AMB-006	-1	SALA TÉCNICA JTO.VESTUARIO	ABC-6K	6146137	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	05/2021	05/2026
AMB-007	0	SALA PEQUEÑA TRASERA	ABC-6K	6146135	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	05/2021	05/2026
AMB-008	-1	TALLER -1 CARPINTERÍA	ABC-6K	617707	OK	21A183BC	N/P	OK	01/2018	05/2023	05/2028
P00-001	0	HALL ENTRADA	ABC-6K	3290622	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P00-002	0	CONTROL ENTRADA	ABC-6K	3290503	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P00-003	0	CONTROL ENTRADA	CO2-5K	1590753	OK	89B	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P00-004	0	CAMERINO 3 SALA PEQUEÑA (PASILLO)	ABC-6K	3665719	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P00-005	0	PASILLO ENTRADA SALA PEQUEÑA	ABC-6K	3664805	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P00-006	0	SALA PEQUEÑA CABINA	ABC-6K	617708	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2018	05/2023	05/2028
P00-007	0	SALA PEQUEÑA	ABC-6K	3665683	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P00-008	0	SALIDA EMERGENCIA SALA PEQUEÑA	ABC-6K	31254	OK	27A183BC	N/P	OK	02/2024	-	02/2029
P00-009	0	PASILLO SERVICIOS	ABC-6K	584197	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2018	05/2023	05/2028
P00-010	0	PAS. SUBIDA CABINA SALA PEQUEÑA	ABC-6K	617706	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2018	05/2023	05/2028
P00-011	0	SALA PEQUEÑA	ABC-6K	3665642	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P00-012	0	SALA PEQUEÑA PASILLO	ABC-6K	3665247	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P00-013	0	SALA PEQUEÑA CABINA	CO2-5K	11842	OK	89B	N/P	OK	01/2006	05/2023	01/2026*
P00-014	0	HALL PLATEA PARES	ABC-6K	3290625	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil
P00-015	0	ESCENARIO SALA BUTACAS DERECHA	ABC-6K	3290840	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P00-016	0	ESCENARIO SALA BUTACAS IZQDA.	ABC-6K	6146124	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	-	05/2026
P00-017	0	HALL PLATEA IMPARES	ABC-6K	584176	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2018	05/2023	05/2028
P00-018	0	PALCO IMPARES	ABC-6K	3290508	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P00-019	0	PALCO PLATEA PARES	ABC-6K	3289341	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P00-020	0	BAR	ABC-6K	3290494	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P00-021	0	BAR SERVICIOS	ABC-6K	3290496	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P00-022											
P00-023	0	SALA PEQUEÑA	ABC-6K	2510732	OK	21A113BC	N/P	OK	07/2007	05/2021	05/2026
P01-001	1	HALL PASILLO ASCENSOR	ABC-6K	3665210	MAL	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P01-002	1	SALA EDIFICIO NUEVO	ABC-6K	3665684	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P01-003	1	PASILLO JEFE SALA	ABC-6K	3665687	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P01-004	1	JEFE SALA BIBLIOTECA	ABC-6K	3665207	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P01-005	1	PASILLO CAMERINO TIRSO MOLINA	ABC-6K	3665225	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P01-006	1	PASILLO CAMERINO LOPE DE RUEDA	ABC-6K	3290868	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P01-007	1	PASILLO DIRECTOR CAMERINO	ABC-6K	3290680	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P01-008	1	PASILLO ESCALERA AL BAR	ABC-6K	3290534	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P01-009	1	HALL ESCALERA DEL REY	ABC-6K	3290514	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P01-010	1	HALL ESCALERA BUTACAS PARES	ABC-6K	6146134	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	05/2021	05/2026
P01-011	1	HALL ESCALERA PALCOS IMPARES	ABC-6K	3290506	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026



N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil
P01-012	1	UTILERÍA TRAS ESCENARIO	ABC-6K	3290624	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P01-013	1	DIMMER SALÓN ALCALDE	CO2-5K	1585076	OK	89B	N/P	OK	11/2011	12/2021	12/2026
P01-014	1	BIBLIOTECA	ABC-6K	3665637	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P02-001	2	PASILLO HALL ASCENSOR	ABC-6K	3290631	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P02-002	2	SALA EXPOSICIÓN MUSEO	ABC-6K	3665718	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P02-003	2	SALA EXPOSICIÓN MUSEO	ABC-6K	31251	OK	27A183BC	N/P	OK	02/2024	-	02/2029
P02-004	2	SALA EXPOSICIÓN MUSEO	ABC-6K	3665681	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P02-005	2	SALA EXPOSICIÓN MUSEO	ABC-6K	2738260	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2008	05/2021	05/2026
P02-006	2	PASILLO DIRECTOR TÉCNICO	ABC-6K	3665641	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P02-007	2	PISO 3 PALCOS PARES	ABC-6K	3290630	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P02-008	2	PASILLO ESCALERAS PARES P3	ABC-6K	584189	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2018	05/2023	05/2028
P02-009	2	PASILLO ESCALERAS IMPARES	ABC-6K	617701	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2018	05/2023	05/2028
P02-010	2	PASILLO CAMERINO RUIZ DE ALARCÓN	ABC-6K	3290520	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P02-011	2	PASILLO PELUQUERÍA	ABC-6K	3290521	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P02-012	2	PASILLO CAMERINO MIGUEL MIHURA	ABC-6K	3280958	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2010	05/2021	05/2026
P02-013	2	PASILLO CAMERINO GARCÍA LORCA	ABC-6K	3290513	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P02-014	2	PASILLO CAMERINO GARCÍA LORCA	CO2-5K	1585087	OK	89B	N/P	OK	11/2011	12/2021	12/2026
P02-015	2	PASILLO SERVICIOS MUSEO	ABC-6K	3290499	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P02-016	2	HALL ESCALERA IMPARES	ABC-6K	3290623	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P02-017	2	PASILLO BUTACAS IMPARES	ABC-6K	3290626	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil
P02-018	2	CABINA SONIDO	ABC-6K	3280946	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2010	05/2021	05/2026
P02-019	2	PALCO IMPARES	ABC-6K	6146133	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	05/2021	05/2026
P02-020	2	PASILLO BUTACAS PARES	ABC-6K	6146136	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	05/2021	05/2026
P02-021	2	PALCO PARES	ABC-6K	3665680	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P03-001	3	PASILLO ASCENSOR	ABC-6K	3290628	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-002	3	PASILLOS DESPACHOS GERENTE	ABC-6K	3289340	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-003	3	PASILLO GERENCIA	ABC-6K	3290530	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-004	3	PASILLO RR.HH.	ABC-6K	3280960	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2010	05/2021	05/2026
P03-005	3	PASILLO FOCOS P4 PARES	ABC-6K	3290512	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-006	3	PASILLO FOCOS P4 PARES	CO2-5K	1590847	OK	89B	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P03-007	3	PASILLO ESCALERAS PARES P4	ABC-6K	3290495	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-008	3	PASILLO ESCALERAS IMPARES	ABC-6K	3290677	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-009	3	PASILLO ESCALERAS IMPARES	ABC-6K	3290633	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-010	3	PASILLO FOCOS IMPARES	ABC-6K	3290505	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-011	3	PASILLO FOCOS IMPARES P4	CO2-5K	1590999	OK	89B	N/P	OK	01/2012	12/2021	12/2026
P03-012	3	PASILLO SALÓN ROJO	ABC-6K	3290489	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-013	3	PASILLO SALÓN ROJO (COMEDOR)	ABC-6K	3290635	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-014	3	PASILLO COMEDOR	ABC-6K	3290488	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-015	3	PASILLO COMEDOR	ABC-6K	3290841	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-016	3	LAVANDERÍA PASILLO	ABC-6K	3290619	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. último retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil
P03-017	3	COMEDOR	ABC-6K	3290491	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-018	3	PASILLO RACK	CO2-5K	4590752	OK	89B	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P03-019	3	PASILLO RACK	ABC-6K	3290523	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-020	3	PASILLO SALÓN ROJO	ABC-6K	3665640	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P03-021	3	CUARTO FOCOS	CO2-5K	1585079	OK	89B	N/P	OK	11/2011	12/2021	12/2026
P03-022	3	COCINA COMEDOR	ABC-6K	3290621	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P03-023	3	COCINA COMEDOR	CO2-5K	1238625	OK	89B	N/P	OK	02/2006	12/2021	02/2026*
P04-001	4	SUBIDA ASCENSOR CUARTO MAQUINAS	CO2-5K	1585093	OK	89B	N/P	OK	11/2011	12/2021	12/2026
P04-002	4	SUBIDA ASCENSOR CUARTO MAQUINAS	ABC-6K	3290679	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-003	4	ENTRADA ALMACÉN SASTRERÍA	ABC-6K	3289342	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-004	4	ALMACÉN SASTRERÍA	ABC-6K	3290504	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-005	4	ALMACÉN SASTRERÍA	CO2-5K	1590850	OK	89B	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P04-006	4	ALMACÉN SASTRERÍA	ABC-6K	3290636	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-007	4	ALMACÉN SASTRERÍA	CO2-5K	1585077	OK	89B	N/P	OK	11/2011	12/2021	12/2026
P04-008	4	SALA ENSAYO	ABC-6K	3290675	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-009	4	SALA ENSAYO	ABC-6K	3289339	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-010	4	CUARTO REGULADORES	CO2-5K	1238621	OK	89B	N/P	OK	02/2006	12/2021	02/2026*
P04-011	4	CUARTO REGULADORES	ABC-6K	1790661	OK	21A183BC	N/P	OK	04/2005	05/2021	04/2025*
P04-012	4	CUARTO REGULADORES	CO2-5K	1590754	OK	89B	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
P04-013	4	CUARTO REGULADORES	ABC-6K	3290492	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. último retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil
P04-014	-2	SALA BOMBAS	ABC-6K	3280973	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2010	05/2021	05/2026
P04-015	4	PASILLO CABINA PARES	ABC-6K	3290497	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-016	4	CABINA LUCES	ABC-6K	3290838	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-017	4	CABINA LUCES	ABC-6K	3290470	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-018	4	CABINA LUCES	ABC-6K	3290629	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-019	4	PASILLO ESC. CABINA LUCES IMPAR	ABC-6K	3290516	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-020	4	TERRAZA	CO2-5K	1497376	OK	89B	N/P	OK	12/2008	05/2021	05/2026
P04-021	4	TERRAZA	ABC-6K	3290471	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
P04-022	4	CUARTO MAQUINAS MONTACARGAS	CO2-5K	144415	OK	89B	N/P	OK	04/2009	05/2021	05/2026
S01-001	-1	HALL ESCALERA -1	ABC-6K	3290469	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
S01-002	-1	VESTUARIO FEMENINO	ABC-6K	3665208	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
S01-003	-1	JUNTO VESTUARIO FEMENINO	ABC-6K	3665735	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
S01-004	-1	PASILLO VESTUARIOS -1	ABC-6K	2068021	OK	21A113BC	N/P	OK	02/2006	05/2021	02/2026*
S01-005	-1	SALA ENSAYOS (ALTILLO)	ABC-6K	3290627	OK	27	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
S01-006	-1	CENTRAL AIRE ACONDICIONADO	CO2-5K	1585090	OK	89B	N/P	OK	2011	12/2016	12/2021
S01-007	-1	PASILLO PAC BAJANDO (JTO. P.CONTROL)	ABC-6K	2661804	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2008	05/2021	05/2026
S01-008	-1	PASILLO PAC BAJANDO (JTO. P.CONTROL)	ABC-6K	2996517	OK	27A183BC	N/P	OK	02/2009	05/2021	05/2026
S01-009	-1	ALMACÉN DEBAJO BAR	ABC-6K	6146125	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	-	05/2026
S01-010	-1	TALLER CARPINTERO -1	ABC-6K	3290839	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
S01-011	-1	COCINA MANTENIMIENTO	ABC-6K	3290678	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil
S01-012	-1	JUNTO PUESTO CONTROL ROC.	ABC-6K	3290524	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
S01-013	-1	PASILLO VESTUARIO FEMENINO -1	ABC-6K	3280957	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2010	05/2021	05/2026
S01-014	-1	PASILLO EXTINCCIONES -1	ABC-6K	3290511	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
S01-015	-1	PASILLO GRUPO ELECTRÓGENO -1	ABC-6K	6153011	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	-	05/2026
S02-001	-2	ACCESO SALA BOMBAS PCI -2	ABC-6K	3290522	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
S02-002	-2	SALA ENSAYO	ABC-6K	3479846	OK	27A183BC	N/P	OK	02/2011	05/2021	05/2026
S02-003	-2	SALA BOMBAS PCI	ABC-6K	6146149	OK	27A183BC	N/P	OK	05/2021	-	05/2026
S02-004	-2	ARCHIVO ANTIGUO -2	ABC-6K	3290837	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
S02-005											
S02-006	-2	ARCHIVO ANTIGUO -2	ABC-6K	584182	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2018	05/2023	05/2028
TE-001		TELARES	ABC-6K	3289338	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-002		TELARES	ABC-6K	3290515	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-003		TELARES	ABC-6K	885702	OK	27A183BC	N/P	OK	2019	-	2024
TE-004		TELARES	ABC-6K	3290674	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-005		TELARES	ABC-6K	3280952	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-006		TELARES	ABC-6K	3290473	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-007		TELARES	ABC-6K	3290536	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-008		TELARES	ABC-6K	3290620	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-009	0	TELARES ESCENARIO	ABC-6K	3290632	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-010	0	TELARES ESCENARIO	ABC-6K	31331	OK	27A183BC	N/P	OK	02/2024	-	02/2029

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil
TE-011	0	ENTRADA CABINA SALA PEQUEÑA	ABC-6K	3665721	OK	27A183BC	N/P	OK	01/2012	05/2023	05/2028
TE-012	-1	TELARES TALLER MAQUINA (CARPINTERÍA)	ABC-6K	3290490	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-013	-1	TELARES SÓTANO 1 (FOSO)	ABC-6K	885700	OK	27A183BC	N/P	OK	2019	-	2024
TE-014	-1	TELARES SÓTANO 1 (FOSO)	ABC-6K	3290408	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-015	-1	TELARES SÓTANO 1 (FOSO)	CO2-5K	1238589	OK	89B	N/P	OK	02/2006	12/2021	02/2026*
TE-016	-1	TELARES SÓTANO 1 (FOSO)	ABC-6K	3290507	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-017	-2	TELARES SÓTANO 2 (FOSO)	ABC-6K	3290634	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-018	-2	TELARES SÓTANO 2 (FOSO)	ABC-6K	3290472	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-019	-2	SÓTANO 2 (FOSO)	ABC-6K	3290645	OK	27A183BC	N/P	OK	04/2010	05/2021	05/2026
TE-020	0	ESCENARIO TRASERA	ABC-6K	498	OK	27A183BC	N/P	OK	2015	05/2021	05/2026
TE-021	0	ESCALERAS A UTILERÍA	CO2-5K	1238657	OK	89B	N/P	OK	02/2006	12/2021	02/2026*
TE-022	0	JUNTO ESCENARIO	ABC-6K	1582	OK	27A183BC	OK	OK	2010	05/2021	05/2026
R1	-1	SALA BOMBAS	ABC-6K	885698	OK	27A183BC	N/P	-	2019	2019	2024
R2	-1	SALA BOMBAS	ABC-6K	885699	OK	27A183BC	N/P	-	2019	2019	2024
R3	-1	SALA BOMBAS	ABC-6K	885701	OK	27A183BC	N/P	-	2019	2019	2024
R4	-1	SALA BOMBAS	ABC-6K	885703	OK	27A183BC	N/P	-	2019	2019	2024
MT1	-1	CUADROS MEDIA TENSIÓN	CO2-5K	1585090	OK	89B	OK	OK	11/2011	05/2021	05/2026
MT2	-1	CUADROS MEDIA TENSIÓN	ABC-6K	425	OK	34A233BC	OK	OK	2015	05/2021	05/2026
CT1	-1	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	CO2-5K	3314	OK	89B	OK	OK	2015	05/2021	05/2026
CT2	-1	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	ABC-6K	566	OK	34A233BC	OK	OK	2015	05/2021	05/2026

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil
CT3	-1	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	ABC-6K	78	OK	34A233BC	OK	OK	2015	05/2021	05/2026
CT4	-1	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	ABC-6K	477	OK	34A233BC	OK	OK	2015	05/2021	05/2026

LISTADO DE BIES – TEATRO ESPAÑOL

BIE 45 mm / 20 mts – 3 unidades

BIE 25 mm / 20 mts – 51 unidades

N.º	Modelo	Planta	Ubicación	Presión manómetro	Lanza 3 efectos	Altura válvula (max.150cm)	Señal luminiscente	F. fabricación	F. Ultimo retimbre	F. Próximo retimbre
P00-001	25mm/20M	0	HALL ENTRADA ASCENSOR VIGILANTE	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P00-002	25mm/20M	0	SALA PEQUEÑA ENTRADA	7	OK	OK	OK	2007	05/2021	05/2026
P00-003	25mm/20M	0	HALL ENTRADA ASCENSOR TEATRO	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P00-004	45mm/15M	0	ESCENARIO BUTACAS IZQUIERDA	7	OK	OK	OK	-	05/2021	05/2026
P00-005	45mm/15M	0	ESCENARIO BUTACAS DERECHA	7	OK	OK	OK	-	05/2021	05/2026
P00-006	25mm/20M	0	HALL ESCALERAS PLATEA IMPARES	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P00-007	25mm/20M	0	HALL ESCALERAS ENTRADA ESCENARIO	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P00-008	25mm/20M	0	SALA PEQUEÑA	7	OK	OK	OK	2007	05/2021	05/2026
P01-001	25mm/20M	1	HALL ASCENSOR	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P01-002	25mm/20M	1	HALL ESCALERA CALDERÓN DE LA BARCA	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P01-003	25mm/20M	1	PASILLO PELUQUERÍA	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P01-004	25mm/20M	1	PASILLO ESCALERA BAR	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P01-005	25mm/20M	3	HALL ESCALERAS IMPARES	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P01-006	25mm/20M	1	HALL ESCALERA PALCOS PARES	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P01-007	25mm/20M	1	HALL ESCALERA PALCOS IMPARES	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P01-008	25mm/20M	1	UTILERÍA TRAS ESCENARIO	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P02-001	25mm/20M	2	HALL ASCENSOR	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P02-002	25mm/20M	2	SALA EXPOSICIONES MUSEO	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P02-003	25mm/20M	2	ASCENSOR DEL REY	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026



N.º	Modelo	Planta	Ubicación	Presión manómetro	Lanza 3 efectos	Altura válvula (max.150cm)	Señal luminiscente	F. fabricación	F. Último retimbre	F. Próximo retimbre
P02-004	25mm/20M	2	PASILLO ESCALERA PARES	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P02-005	25mm/20M	2	PASILLO RUIZ DE ALARCÓN	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P02-006	25mm/20M	2	PASILLO JARDIEL PONCELA	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P02-007	25mm/20M	2	PASILLO GARCÍA LORCA	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P02-008	25mm/20M	2	PASILLO SERVICIO MUSEO	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P02-009	25mm/20M	2	PASILLO ESCALERA PALCOS IMPARES	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P02-010	25mm/20M	2	PASILLO ESCALERA PALCOS PARES	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P03-001	25mm/20M	3	PASILLO ASCENSOR	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P03-002	25mm/20M	3	PASILLO AYUDANTE DE GERENCIA	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P03-003	25mm/20M	3	PASILLO ESCALERA PARES	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P03-004	25mm/20M	3	PASILLO ESCALERA IMPARES	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P03-005	25mm/20M	3	PASILLO SALÓN ROJO	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P03-006	25mm/20M	3	COMEDOR PERSONAL	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P03-007	25mm/20M	3	HALL ESCALERA EMERGENCIA	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P03-008	25mm/20M	3	PASILLO LAVANDERÍA	6,5	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P04-001	25mm/20M	4	ENTRADA ALMACÉN SASTRERÍA	6	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P04-002	25mm/20M	4	ALMACÉN SASTRERÍA	6	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P04-003	25mm/20M	4	PASILLO CUARTO REGULACIÓN	6	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
P04-004	25mm/20M	4	PASILLO ESCALERAS PARES	6	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026

N.º	Modelo	Planta	Ubicación	Presión manómetro	Lanza 3 efectos	Altura válvula (max.150cm)	Señal luminiscente	F. fabricación	F. Último retimbre	F. Próximo retimbre
P04-005	25mm/20M	4	PASILLO ESCALERAS IMPARES	6	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
S01-001	25mm/20M	-1	ENTRADA VESTUARIO FEMENINO	8	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
S01-002	25mm/20M	-1	SALA DE ENSAYO ALTILLO	8	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
S01-003	25mm/20M	-1	PASILLO JTO. PUESTO CONTROL	8	OK	OK	OK	2006	12/2021	12/2026
S01-004	25mm/20M	-1	PASILLO EXTINCIONES	8	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
S01-005	25mm/20M	-1	PASILLO TRAFOS	8	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
S02-001	25mm/20M	-2	HALL ASCENSOR	8	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
S02-002	25mm/20M	-2	SALA ENSAYOS	8	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
TE-001	25mm/20M	4	TELARES PEINE	6	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
TE-002	45mm/15M	0	ESCENARIO	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
TE-003	25mm/20M	0	ESCENARIO TRASERA	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
TE-004	25mm/20M	0	ESCENARIO TRASERA	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
TE-005	25mm/20M	0	ESC. SALIDA EMERGENCIA C/ECHEGARAY	7	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
TE-006	25mm/20M	-1	ESCENARIO SÓTANO 1 FOSO	8	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
TE-007	25mm/20M	-1	ESCENARIO SÓTANO 1 (ESC. A SOT.2)	8	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026
TE-008	25mm/20M	-2	ESCENARIO SÓTANO 2 FOSO	8	OK	OK	OK	2005	12/2021	12/2026

LISTADO DE SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN – TEATRO ESPAÑOL

N.º	Carga	Agente extintor	Numero placa	Ubicación	Fecha fabricación	Fecha Último retimbre	Fecha Próximo retimbre	Presión manómetro	Tara	Peso total
1	37	HFC23	362997	EXTINCIÓN DIMMERS FOSO (-1)	06/2004	05/2015	05/2025	N/P	63,5	100,6
2	35,5	CO2	N444442	EXTINCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO	03/2006	02/2016	02/2026	N/P	81,7	117,2
3	35,5	CO2	N444449	EXTINCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO	03/2006	02/2016	02/2026	N/P	78,1	113,6
4	34,3	HFC23	362972	EXTINCIÓN DIMMERS PLANTA 4	06/2004	05/2015	05/2025	N/P	63,3	97,7
5	39,1	IG55	16569816	EXTINCION SASTRERIA PLANTA 4	05/2023	03/2023	03/2033	320	184,7	-
6	39,1	IG55	16589849	EXTINCION SASTRERIA PLANTA 4	05/2023	03/2023	03/2033	280	184,7	-
7	39,1	IG55	16589758	EXTINCION SASTRERIA PLANTA 4	05/2023	03/2023	03/2033	320	184,9	-
8	39,1	IG55	16589786	EXTINCION SASTRERIA PLANTA 4	05/2023	03/2023	03/2033	320	184,0	-
9	39,1	IG55	16589785	EXTINCION SASTRERIA PLANTA 4	05/2023	03/2023	03/2033	320	184,8	-
10	39,1	IG55	16589766	EXTINCION SASTRERIA PLANTA 4	05/2023	03/2023	03/2033	320	183,5	-
11	39,1	IG55	16589807	EXTINCION SASTRERIA PLANTA 4	05/2023	03/2023	03/2033	320	182,9	-
MT1	12,6	ARGÓN	78552	CUADROS MEDIA TENSIÓN	02/1996	03/2011	03/2021	N/P	90,2	-
MT2	12,6	ARGÓN	78560	CUADROS MEDIA TENSIÓN	02/1996	03/2011	03/2021	N/P	90	-
MT3	12,6	ARGÓN	78558	CUADROS MEDIA TENSIÓN	02/1996	03/2011	03/2021	N/P	89,7	-
MT4	12,6	ARGÓN	78551	CUADROS MEDIA TENSIÓN	02/1996	03/2011	03/2021	N/P	85,7	-
CT1	12,6	ARGÓN	78545	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	02/1996	03/2011	03/2021	N/P	87,7	-
CT2	12,6	ARGÓN	78557	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	02/1996	03/2011	03/2021	N/P	89,7	-
CT3	12,6	ARGÓN	78567	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	02/1996	03/2011	03/2021	N/P	89,8	-
CT4	12,6	ARGÓN	78566	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	02/1996	03/2011	03/2021	N/P	89,6	-
CT5	12,6	ARGÓN	78563	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	02/1996	03/2011	03/2021	N/P	89,4	-


FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

- BIE 45 mm / 20 mtos – 1 unidades
- BIE 25 mm / 20 mtos – 26 unidades
- EXTINTORES:
 - Polvo abc 6 kg= 100
 - CO2= 20
 - Polvo 25 kg = 1
- DETECTORES =
 - ÓPTICOS ANALÓGICOS
 - Central general – 255
 - Centro de transformación - 2
 - TÉRMICOS ANALÓGICOS
 - Central general – 50
 - Centro transformación - 4
 - ÓPTICOS CONVENCIONALES

- Cabina sala Girau – 2
- Dimmer sala girau – 2
- Almacén folletos - 2

○

- PULSADORES = 20
- CAMPANAS = 14 Sirenas
- FUENTES DE ALIMENTACIÓN = 8
- 2 SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIO
- 1 GRUPO DE PRESIÓN (1 bomba jockey y 2 auxiliares) 1 ALJIBE
- 1 EXUTORIO EN PRESCENARIO DE 2 COMPUERTAS.
- 78 COMPUERTAS CORTAFUEGOS UBICADAS EN CONDUCTOS DE CLIMA.
- 1 CORTINA DE AGUA EN ESCENARIO SALA 1
- 1 RED DE SPRINKLER EN CHACENA Y ALMACENES PLANTA SÓTANO 2
- 9 MÓDULOS DE ZONA Ó ZOCALO MASTER (EN VESTÍBULO Y EXPO).
- 1 SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA COMPLETO (FIREPRO) EN CABINA DE CONTROL SALA GIRAU – CENTRALITA (SERVI SYSTEMS – CPE20) +3 EQUIPOS EXTINCIÓN + DETECTORES + PULSADORES + CORTINA CORTAFUEGOS

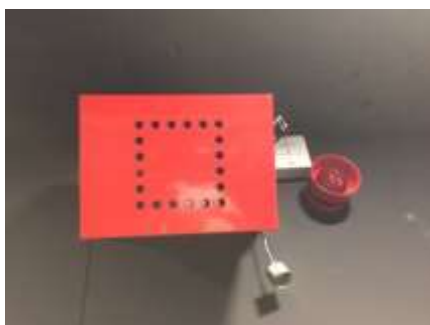

- 1 SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA COMPLETO EN CUARTO DE DIMMERS DE LA SALA GIRAU –CENTRALITA serie PX2 – AE/SA-PX2C5 + DETECTORES + EQUIPOS EXTINCIÓN AUTOMÁTICA + PULSADORES---PANEL E
- 1 SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA COMPLETO EN CUARTO DE DIMMERS DE LA SALA GIRAU –CENTRALITA serie PX2 – AE/SA-PX2C5 + DETECTORES + EQUIPOS EXTINCIÓN AUTOMÁTICA + PULSADORES
- SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA COMPLETA DE PCI EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN - CUARTO CUADROS ELÉCTRICOS GENERALES:
 - 1 centrales extinción automática – aguilera (2 zonas)
 - 15 cilindros argón 87kg—ACTUALMENTE EN PROCESO DE RETIMBRADO
 - 6 detectores
 - 1 sistemas de ventilación-extracción completo + 1 cuadro maniobras
 - 3 equipos de emergencias autónomas
 - 1 equipos de pulsador-paro-disparo-alarma óptica completo
 - 3 extintores polvo

- SISTEMA COMPLETO DE GESTIÓN GRÁFICA DE PCI POR ORDENADOR – VIGIPLUS (de Desico) --- software y hardware

LISTADO DE EXTINTORES FERNÁN GÓMEZ C.C.V.

Polvo ABC – 6 kg – 100 unidades

CO2 – 5 kg – 20 unidades

CO2 – 25 kg – 1 unidad

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)	
1	0	C. ELÉCTRICO PLANTA BAJA	ABC-6K	553039	OK	27A183BC	MAL	OK	11/2017	04/2023	04/2028	Si
2	0	CONTROL	ABC-6K	1082678	OK	27A183BC	N/P	OK	12/2020	-	12/2025	
3	0	PLANTA BAJA RACK	CO2-5K	505949	OK	89B	OK	OK	10/2011	12/2021	12/2026	
4A	0	ESCALERAS CONTROL	CO2-5K	40823	OK	89B	N/P	OK	05/2008	12/2021	12/2026	
4B	-2	GRUPO PRESIÓN	CO2-5K	145546	OK	89B	N/P	OK	04/2009	11/2020	11/2025	
4C	-2	GRUPO PRESIÓN	ABC-6K	6641668	OK	27A183BC	N/P	OK	12/2022	-	12/2027	
4	0	OFICINAS SALIDA EMERGENCIA	ABC-6K	1082684	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025	
5	0	OFICINA	ABC-6K	206	OK	27A183BC	N/P	OK	12/2011	12/2021	12/2026	
6	0	HALL TAQUILLAS	ABC-6K	1082735	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025	
7	0	CUADROS ELÉCTRICOS PLTA. BAJA	CO2-5K	40822	OK	27A183BC	MAL	MAL	05/2006	12/2021	05/2026*	Si
8	0	TEATRO PUERTA 1	ABC-6K	553041	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
8A	0	PLANTA BAJA SALA POLIVALENTE FONDO	ABC-6K	2987296	OK	27A183BC	OK	OK	02/2009	12/2021	12/2026	
9	0	PUERTA 1 BUTACAS	ABC-6K	553034	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
9A	0	CUARTO ELÉCTRICO SALA POLIVALENTE	CO2-5K	24006	OK	89B	OK	OK	02/2006	12/2021	02/2026*	
10	0	TEATRO PUERTA 2	ABC-6K	553053	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
10A	0	CUARTO ELÉCTRICO SALA POLIVALENTE	CO2-5K	1334343	OK	89B	N/P	OK	01/2007	04/2023	01/2027*	
11	0	TEATRO PUERTA 3	ABC-6K	553028	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
12	0	TEATRO CABINA	ABC-6K	553044	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
13	0	CABINA CUARTO	CO2-5K	10376285	OK	89B	OK	OK	12/2021	-	12/2026	



N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
14	0	TEATRO PUERTA 4	ABC-6K	546574	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028
14A	0	SALA MAQUINARIA BAJA ASEO PUBLI	CO2-5K	259003	OK	89B	N/P	OK	06/2008	11/2020	11/2025
15	0	HALL SALA II A	ABC-6K	546586	OK	27A183BC	N/P	OK	10/2017	04/2023	04/2028
15A	0	C. ELÉCTRICO JUNTO SALA LACTANCIA	CO2-5K	296040	OK	89B	OK	OK	06/2009	12/2021	12/2026
16	0	SALA II TRASERA	ABC-6K	10476	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2006	12/2021	03/2026*
17	0	SALA II	ABC-6K	553060	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028
18	0	SALA II	ABC-6K	546576	OK	27A183BC	N/P	OK	10/2017	04/2023	04/2028
19	0	SALA EXPOSICION C.ELECTRICO	ABC-6K	2470200	OK	27A183BC	N/P	N/P	06/2007	04/2023	06/2027* A
20	0	SALA II	ABC-6K	10485	OK	27A183BC	N/P	OK	03/2006	12/2021	03/2026*
21	0	TEATRO PUERTA 5	ABC-6K	1082689	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025
22	0	TEATRO PUERTA 6	ABC-6K	553032	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028
23	0	PUERTA 6 BUTACAS	ABC-6K	546590	OK	27A183BC	N/P	OK	10/2017	04/2023	04/2028
24	0	OFFICE JUNTO PUERTA 6	ABC-6K	553055	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028
25	0	RACK CABINA SALA II	CO2-5K	40829	OK	89B	N/P	OK	05/2006	12/2021	05/2026*
26	0	HALL ESCALERA CAMERINOS	ABC-6K	553038	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028
27	0	PASILLO PLTA. BAJA CAMERINOS	ABC-6K	546575	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028
28	0	PASILLO PLTA. BAJA CAMERINOS	ABC-6K	553056	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028
29	0	CUARTO ELÉCTRICO BAJA (SONIDO)	ABC-6K	553058	OK	27A183BC	MAL	OK	11/2017	04/2023	04/2028 S
30	0	HALL MONTACARGAS BAJA	ABC-6K	553050	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
31	0	PASILLO UTILERÍA BAJA	ABC-6K	553054	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028
32	0	PASILLO UTILERÍA BAJA	ABC-6K	546585	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028
33	0	ESCALERA 2 BAJA JUNTO UTILERÍA	ABC-6K	1082737	OK	27A183BC	MAL	OK	12/2020	-	12/2025 Si
34	0	SALA POLIVALENTE	ABC-6K	553042	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028
35	0	SALA POLIVALENTE	ABC-6K	3299436	OK	27A183BC	N/P	MAL	04/2010	12/2021	12/2026 Si
36	0	SALA POLIVALENTE ASEOS	ABC-6K	1082739	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025
37	-1	CHÁCENA ESCENARIO	CO2-5K	10376289	OK	89B	N/P	OK	12/2021	-	12/2026
38	-1	UTILERÍA	ABC-6K	546578	OK	27A183BC	N/P	OK	10/2017	04/2023	04/2028
39	-1	CHÁCENA ESCENARIO	ABC-25K	2065580	OK	ABC	N/P	OK	02/2006	12/2021	02/2026*
40	-1	ESCENARIO	ABC-6K	1082683	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025
41	-1	SALIDA EMERGENCIA -1	ABC-6K	553057	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028
42	-1	HALL MAQUINARIA JUNTO LUCES	ABC-6K	553023	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028
43	-1	PASILLO LUCES -1	ABC-6K	553011	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028
44	-1	ALMACÉN ILUMINACIÓN -1	ABC-6K	553035	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028
45	-1	PASILLO TRAS ESCENARIO	ABC-6K	553030	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028
46	-2	SALA EXPOSICIONES C. ELÉCTRICO	ABC-6K	166939	OK	27A183BC	N/P	OK	2008	11/2020	11/2025 A
47	-1	PASILLO TRAS ESCENARIO	ABC-6K	1082740	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025
48	-1	PASILLO TRAS ESCENARIO REGIDURÍA	ABC-6K	553027	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028
49	-1	ESCALERA CENTRAL -1	ABC-6K	10468	OK	21A113BC	N/P	OK	03/2006	12/2021	03/2026*



N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)	
50	-1	PASILLO -1 JUNTO REGIDURÍA ESCALERA	ABC-6K	553043	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
50A	-1	SASTRERÍA -1	CO2-5K	1919374	OK	89B	N/P	OK	2019	2019	2024	Rd
51	-1	PASILLO -1 CAMERINOS	ABC-6K	546589	OK	27A183BC	OK	OK	10/2017	04/2023	04/2028	
52	-2	HALL PASILLO -2	ABC-6K	2282176	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2006	12/2021	11/2026*	
53	-2	PASILLO CAMERINOS	ABC-6K	553012	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
54	-2	PASILLO -2 CAMERINOS	ABC-6K	553018	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
55	-2	SALA EXPOSICIONES C. ELÉCTRICO	ABC-6K	553048	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	Al
56	-2	ALMACÉN -2 PUERTA 310	ABC-6K	553029	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
57	-2	PASILLO JUNTO MONTACARGAS	ABC-6K	553010	OK	27A183BC	MAL	MAL	11/2017	04/2023	04/2028	Si
57A	-2	SALA ENSAYOS -2 IBERCOM	ABC-6K	553026	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
57B	-2	PASILLO JUNTO SALA ENSAYOS -2	ABC-6K	553033	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
57C	-2	PASILLO JUNTO VESTUARIOS	CO2-5K	1355342	OK	89B	N/P	OK	01/2007	04/2023	01/2027*	
58	-2	OFFICE -2	ABC-6K	553022	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
59	-2	OFFICE -2	CO2-5K	1919376	OK	89B	OK	OK	2019	2019	2024	Rd
60	-2	PASILLO JUNTO MANTENIMIENTO	ABC-6K	553031	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
61	-2	SALA EXPOSICIONES C. ELÉCTRICO	ABC-6K	2470213	OK	27A183BC	N/P	N/P	06/2007	04/2023	06/2027*	Al
62	-2	SALA SONIDO 320	CO2-5K	1370292	OK	89B	OK	OK	06/2007	04/2023	06/2027*	
63	-2	SALA UTAS	CO2-5K	40683	OK	89B	OK	OK	05/2006	12/2021	05/2026*	
64	-2	ESCALERA 2 PLANTA -2 A GRUPO PRESIÓN	ABC-6K	553007	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028	

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)	
65	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	553008	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
66	-2	SALA EXPOSICIONES -2 CUARTO ELÉCTRICO	ABC-6K	51320	OK	27A183BC	N/P	N/P	2011	11/2020	11/2025	
67	-2	JUNTO VESTUARIOS -2	ABC-6K	1082690	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025	
68	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	1082738	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025	
69	-2	SALA EXPOSICIONES -2 CUARTO ELÉCTRICO	ABC-6K	1082736	OK	27A183BC	N/P	N/P	12/2020	-	12/2025	
70	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	553036	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
71	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	553025	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
72	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	1082733	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025	
73	-2	ENTRADA UTAS SOTANO 2	ABC-6K	553017	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
73A	-2	SALA ENSAYOS IBERCOM	CO2-5K	259042	OK	89B	OK	OK	2008	12/2021	12/2026	
74	-2	PASILLO CAMERINOS	ABC-6K	553049	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
75	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	553052	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
76	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	553009	OK	27A183BC	N/P	N/P	11/2017	04/2023	04/2028	
77	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	553059	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
78	-2	MANTENIMIENTO	ABC-6K	2484129	OK	27A183BC	OK	OK	06/2007	11/2020	11/2025	
79	-2	SALA EXPOSICIONES -2 CUARTO ELÉCTRICO	ABC-6K	553001	OK	27A183BC	N/P	N/P	11/2017	04/2023	04/2028	
80	-2	SALA MAQUINAS A/A EXPOSICIONES -2	CO2-5K	296037	OK	89B	OK	OK	06/2009	11/2020	11/2025	
81	-2	SALA MAQUINAS A/A EXPOSICIONES -2	ABC-6K	553047	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
81A	-2	SALA MAQUINAS A/A EXPOSICIONES -2	ABC-6K	546588	OK	27A183BC	OK	OK	10/2017	04/2023	04/2028	

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)	
82	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	1239	OK	27A183BC	N/P	N/P	2011	12/2021	12/2026	A
83	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	3110227	OK	27A183BC	N/P	N/P	07/2009	11/2020	11/2025	A
84	-2	SALA EXPOSICIONES -2 ASEOS	ABC-6K	553024	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
85	-2	SALA EXPOSICIONES -2 CUARTO ELÉCTRICO	ABC-6K	553037	OK	27A183BC	N/P	N/P	11/2017	04/2023	04/2028	A
86	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	166963	OK	27A183BC	N/P	N/P	2008	11/2020	11/2025	A
86A	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	1082734	OK	27A183BC	OK	OK	12/2020	-	12/2025	
87	-2	TALLER CARPINTERÍA -2	ABC-6K	2179	OK	27A183BC	N/P	OK	2005	12/2021	2025*	
88	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	CO2-5K	1320289	OK	89B	OK	OK	10/2006	12/2021	10/2026*	
89	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	553003	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
90	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	585	OK	27A183BC	N/P	N/P	2011	12/2021	12/2026	A
91	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	161	OK	27A183BC	N/P	N/P	2011	12/2021	12/2026	A
92	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	196	OK	27A183BC	N/P	N/P	2011	12/2021	12/2026	A
93	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	145	OK	27A183BC	N/P	N/P	2011	12/2021	12/2026	A
94	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	143	OK	27A183BC	N/P	N/P	2011	12/2021	12/2026	A
95	0	DIMMERS SALA 1	CO2-5K	40668	OK	89B	OK	OK	05/2006	12/2021	05/2026*	
96	-2	SALA MAQUINAS MONTACARGAS	ABC-6K	553019	OK	27A183BC	N/P	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
R1	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	160	OK	27A183BC	N/P	N/P	2011	12/2021	12/2026	A
R2	-2	SALA EXPOSICIONES -2 C. ELÉCTRICO	ABC-6K	10460	OK	27A183BC	N/P	N/P	03/2006	12/2021	03/2026*	A
R3	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	546573	OK	27A183BC	N/P	N/P	11/2017	04/2023	04/2028	

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)	
R4	-1	CHÁCENA SALIDA EMERGENCIA ESC	ABC-6K	553045	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
R5	-2	SALA EXPOSICIONES	ABC-6K	546587	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
R6	0	ESCALERAS JUNTO UTILERÍA	ABC-6K	553051	OK	27A183BC	OK	OK	11/2017	04/2023	04/2028	
R7	-1	PASILLO JUNTO A REGIDURÍA TRAS ESC.	CO2-5K	1919385	OK	89B	N/P	OK	2019	2019	2024	R
R8	-2	SALA EXPOSICIONES -2 CUARTO ELÉCTRICO	ABC-6K	885705	OK	27A183BC	N/P	N/P	2019	2019	2024	A
R9	-2	SALA EXPOSICIONES -2 CUARTO ELÉCTRICO	ABC-6K	885715	OK	27A183BC	N/P	N/P	2019	2019	2024	A
R10	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	885712	OK	27A183BC	N/P	N/P	2019	2019	2024	R
R11	-2	SALA EXPOSICIONES -2	ABC-6K	553040	OK	27A183BC	N/P	N/P	11/2017	04/2023	04/2028	
CT1	-1	CENTRO TRANSFORMACIÓN	ABC-6K	217	OK	34A233BC	OK	OK	2015	05/2021	05/2026	
CT2	-1	CENTRO TRANSFORMACIÓN	ABC-6K	994633	OK	21A113BC	OK	OK	2010	04/2023	04/2028	

LISTADO DE BIES – FERNÁN GÓMEZ CCV

BIE 45 mm / 20 mts – 1 unidades

BIE 25 mm / 20 mts – 26 unidades



N.º	Modelo	Planta	Ubicación	Presión manómetro	Lanza 3 efectos	Altura válvula (max.150cm)	Señal luminiscente	F. fabricación	F. Último retimbre	F. Próximo retimbre
1	25mm/20M	0	HALL ENTRADA CONTROL	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
2	25mm/20M	0	HALL ENTRADA CONTROL	4,5	OK	OK	OK	2010	12/2021	12/2026
3	25mm/20M	0	OFICINAS	4,5	OK	OK	OK	2010	12/2021	12/2026
4	25mm/20M	0	OFICINAS	4,5	OK	OK	OK	2010	12/2021	12/2026
5	25mm/20M	0	HALL SALA GUIRAU	4,5	OK	OK	OK	2010	12/2021	12/2026
6	25mm/20M	0	PUERTA SALA II A	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
7	25mm/20M	-1	PUERTA ASEO PUBLICO -1	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
8	25mm/20M	0	VESTÍBULO PUERTA C	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
9	25mm/20M	0	TEATRO PUERTA 5	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
10	25mm/20M	0	TEATRO PUERTA 2	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
11	25mm/20M	-1	ESCALERAS EXPOSICIÓN	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
12	25mm/20M	0	PASILLO CAMERINOS BAJA	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
13	25mm/20M	0	PASILLO UTILERÍA	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
14	25mm/20M	0	CONFERENCIA SALA POLIVALENTE	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
15	25mm/20M	-1	CHÁCENA ESCENARIO	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
16	25mm/20M	-1	LATERAL DER. ESCENARIO	4,5	OK	OK	OK	2019	-	2024
17	25mm/20M	-1	LATERAL IZQ. ESCENARIO	4,5	OK	OK	OK	2019	-	2024
18	25mm/20M	-1	HALL MAQUINARIA JTO. LUCES	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
19	25mm/20M	-1	PASILLO TRAS. ESC. -1 REGIDURÍA	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
20	25mm/20M	-1	PASILLO CAMERINOS -1	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
21	25mm/20M	-2	PASILLO -2 CAMERINOS	5,0	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028

N.º	Modelo	Planta	Ubicación	Presión manómetro	Lanza 3 efectos	Altura válvula (max.150cm)	Señal luminiscente	F. fabricación	F. Último retimbre	F. Próximo retimbre
22	25mm/20M	-2	HALL CUARTO MANTENIMIENTO	5,0	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
23	25mm/20M	-2	PASILLO EXPOSICIONES -2	5,0	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
24	25mm/20M	-2	EXPOSICIONES -2	4,5	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
25	25mm/20M	-2	EXPOSICIONES -2	5,0	OK	OK	OK	2019	2019	2024
26	25mm/20M	-2	ESCALERA EXPOSICIONES -2	5,0	OK	OK	OK	2002	04/2023	04/2028
27	45mm/20M	0	TRASERA SALA II	4,5	OK	OK	OK	-	04/2023	04/2028

TEATRO CIRCO PRICE

EXTINTORES PORTÁTILES

Polvo ABC – 6 kg – 149 unidades

CO2 – 5 kg – 7 unidades



CO2 – 2 kg – 13 unidades BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

BIE 25 mm / 20 mtos – 57 unidades

GRUPO DE PRESIÓN

1 Bomba Jockey de 5m³ caudal /altura manométrica: 80 m.c.d.a / potencia 4cv

1 Bomba principal eléctrica con motor eléctrico de 68m³/h caudal / altura manométrica: 78 m.c.d.a /potencia 40 cv

1 Bomba principal eléctrica alimentada desde grupo electrógeno con motor eléctrico de 68m³/h caudal / altura manométrica: 78 m.c.d.a / potencia 40 cv

1 Depósito de abastecimiento de 117m³

1 Depósito acumulador de presión con membrana elástica de 50l

1 Cuadro de maniobra EBARA para las bombas según norma 2E/90/70UNE

1 Colector de pruebas

1 Caudalímetro de lectura directa

ROCIADORES

1 Puesto de alarma y control 4" Viking

Red para 121 sprinklers montantes de 1/2"

7 Detector de flujo 3"

3 Estación de prueba

3 válvulas compuerta de 4"

DETECCIÓN DE INCENDIOS

1 Sistema de Detección y Extinción de Incendios analógico KILSEN, incluido puestos de control, rociadores, detector de flujos, central de incendios y su puesto de espejo de repetición, detectores, pulsadores, sirenas, compuertas cortafuegos climatización, retenedores portones automáticos pista y trasescena

204 detector óptico

2 barreras de detección vía infrarrojos

DETECCIÓN DE CO

2 sistemas de detección y extracción de monóxido de carbono

46 detectores CO

SISTEMA DE EXUTORIOS

1 sistema automático situado en cúpula edificio B / CIRCO

SISTEMA DE RETENEDORES MAGNÉTICOS

19 retenedores (7 puertas doble hoja + 5 puertas 1 hoja)

PUERTA AUTOMÁTICA

1 en pasillo de talleres – sótano 1

SISTEMA COMPLETO DE GESTIÓN GRÁFICA DE PCI POR ORDENADOR – VIGIPLUS (de Desico)

software y hardware



OCA – inspección periódica protección contra incendios – abril 2024 – FAVORABLE

LISTADO DE EXTINTORES TEATRO CIRCO PRICE

Polvo ABC – 6 kg – 149 unidades

CO2 – 5 kg – 7 unidades

CO2 – 2 kg – 13 unidades



N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
1	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	1921	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
2	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	1393	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
3	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	264	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
4	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	1276	MAL	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024* P
5	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	1273	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
6	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	1266	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
7	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	1267	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
8	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	1401	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
9	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	1556	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
10	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	2845	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
11	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	2132	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
12	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	2038	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
13	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	2772	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
14	-3	GARAJE SÓTANO 3	ABC-6K	2903	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
15	-2	SÓTANO 2	ABC-6K	2540483	OK	27A183BC	OK	OK	08/2007	07/2020	07/2025
16	-2	SÓTANO 2	CO2-5K	10075714	OK	89B	OK	OK	2014	07/2020	07/2025
17	-2	SÓTANO 2	ABC-6K	2725	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
18	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	1482	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
19	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	2915	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
20	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	2882	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
21	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	2885	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	07/2020	11/2024*
22	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	2918	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	07/2020	11/2024*
23	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	1265	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
24	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	2908	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
25	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	1282	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
26	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	1377	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
27	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	2913	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
28	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	1264	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
29	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	2935	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
30	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	1305	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
31	-2	GARAJE SÓTANO 2	ABC-6K	2878	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
32	-1	GARAJE SÓTANO 1	ABC-6K	1358	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
33	-1	GARAJE SÓTANO 1	ABC-6K	1374	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
34	-1	GARAJE SÓTANO 1	ABC-6K	1359	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
35	-1	GARAJE SÓTANO 1	ABC-6K	2893	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
36	-1	GARAJE SÓTANO 1	ABC-6K	1365	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
37	-1	GARAJE SÓTANO 1	ABC-6K	2594	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
38	-1	GARAJE SÓTANO 1	ABC-6K	2804	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*



N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. último retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
39	-1	GARAJE SÓTANO 1	ABC-6K	1382	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
40	-1	ENTRADA GARAJE ZONA TEATRO	ABC-6K	1383	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
41	0	PATIO MATERIALES	ABC-6K	2701	OK	21A113BC	OK	OK	04/2008	07/2020	07/2025
42	0	PATIO MATERIALES	CO2-2K	1466829	OK	34B	OK	OK	02/2008	07/2020	07/2025
43	0	PATIO MATERIALES	CO2-2K	1466827	OK	34B	OK	OK	02/2008	07/2020	07/2025
44	0	PATIO MATERIALES	ABC-6K	2999	OK	21A113BC	OK	OK	04/2008	07/2020	07/2025
45	0	PATIO MATERIALES	ABC-6K	1301	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
46	0	PATIO MATERIALES	CO2-2K	1466824	OK	34B	OK	OK	02/2008	07/2020	07/2025
47	0	ENTRADA RECEPCIÓN ASCENSOR PLT.0	ABC-6K	1373	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
48	0	HALL ASEOS RECEPCIÓN	ABC-6K	2689	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
49	0	HALL ASEOS RECEPCIÓN	CO2-2K	1484282	OK	34B	OK	OK	07/2008	07/2020	07/2025
50	0	RECEPCIÓN	ABC-6K	2823	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
51	1	PLANTA 1 DERECHA	ABC-6K	1285	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
52	1	PLANTA 1 DERECHA	ABC-6K	1364	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
53	1	PLANTA 1 IZQUIERDA	CO2-2K	1366406	OK	34B	OK	OK	04/2007	07/2020	07/2025
54	1	PLANTA 1 IZQUIERDA	ABC-6K	2702	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
55	1	PLANTA 1 IZQUIERDA	ABC-6K	1366	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
56	1	PLANTA 1 IZQUIERDA	ABC-6K	1363	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
57	2	PLANTA 2 DERECHA	ABC-6K	1864	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. último retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
58	2	PLANTA 2 DERECHA	ABC-6K	1337	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
59	2	PLANTA 2 IZQUIERDA	ABC-6K	1260	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
60	2	PLANTA 2 IZQUIERDA	ABC-6K	1259	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
61	3	PLANTA 3 SALIDA TERRAZA	ABC-6K	1441	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
62	0	PUERTA ACCESO TALLERES PLT.0	ABC-6K	2121	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
63	0	PUERTA ACCESO TALLERES PLT.0	CO2-2K	1484293	OK	34B	OK	OK	07/2008	07/2020	07/2025
64	-1	HALL TALLER MANTENIMIENTO	CO2-5K	10074812	OK	89B	OK	OK	2014	07/2020	07/2025
65	-1	HALL TALLER MANTENIMIENTO	ABC-6K	1995	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
66	-1	PASILLO FRENTE CUARTO LIMPIEZA	ABC-6K	2019	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
67	-1	PASILLO FRENTE CUARTO LIMPIEZA	CO2-5K	1591004	OK	89B	OK	OK	01/2012	03/2024	03/2029
68	-1	ALMACÉN FOCOS Y MATERIALES	ABC-6K	1275	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
69	-1	ALMACÉN FOCOS Y MATERIALES	ABC-6K	2570	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
70	-1	PASILLO SASTRERÍA	ABC-6K	1623	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
71	-1	ALMACÉN LUCES	ABC-6K	1435	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
72	-1	PASILLO TALLERES	CO2-2K	1366347	OK	34B	OK	OK	04/2007	07/2020	07/2025
73	-1	PASILLO TALLERES	ABC-6K	1430	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
74	-1	BAJO ESCENARIO	ABC-6K	2653	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
75	-1	BAJO ESCENARIO	ABC-6K	2938	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
76	-1	BAJO ESCENARIO	ABC-6K	607	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*



N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
77	-1	PASILLO TALLERES	ABC-6K	2867	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
78	-1	TALLER	ABC-6K	3172	OK	21A113BC	OK	OK	04/2008	07/2020	07/2025
79	-1	PASILLO TALLERES	ABC-6K	1391	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
80	-1	DÁRSENA	ABC-6K	2122	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
81	-1	DÁRSENA	CO2-5K	1358407	OK	89B	OK	OK	03/2007	07/2020	07/2025
82	-1	DÁRSENA	ABC-6K	2809	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
83	-1	DÁRSENA	ABC-6K	1481	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
84	-1	DÁRSENA	ABC-6K	2112	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
85	-1	DÁRSENA	ABC-6K	1869	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
86	-2	HALL ASCENSOR SÓTANO 2	ABC-6K	2107	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
87	-1	HALL SÓTANO 1 ASCENSOR	ABC-6K	2532	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
88	-1	CUARTO BAJA TENSIÓN SÓTANO 1	CO2-5K	1027080	OK	89B	OK	OK	09/2004	04/2021	09/2024*
89	-1	CUARTO BAJA TENSIÓN SÓTANO 1	ABC-6K	1339	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
90	-1	CUARTO BAJA TENSIÓN SÓTANO 1	ABC-6K	1362	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
91	0	P.B. TRASERA ESCENARIO JUNTO ASC.	ABC-6K	422772	OK	27A183BC	OK	OK	11/2019	11/2019	11/2024
92	0	P.B. TRASERA ESCENARIO JUNTO ASC.	CO2-5K	1482494	OK	89B	OK	OK	06/2008	04/2021	04/2026
93	0	P.B. TRASERA ESCENARIO JUNTO ASEO	ABC-6K	2928	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
94	0	PLANTA BAJA JUNTO VENDING ESC	ABC-6K	1278	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
95	0	PLANTA BAJA TRASERA ESCENARIO	ABC-6K	2859	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
96	0	PLANTA BAJA TRASERA ESCENARIO	CO2-2K	1484292	OK	34B	OK	OK	07/2008	07/2020	07/2025
97	0	ENTRADA ESCENARIO	ABC-6K	1395	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
98	0	ENTRADA ESCENARIO C-B	ABC-6K	1979	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
99	0	ENTRADA ESCENARIO A-D	ABC-6K	2886	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
100	0	ENTRADA ESCENARIO	ABC-6K	1463	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
101	0	PLANTA BAJA TRASERA ESCENARIO	CO2-2K	1484285	OK	34B	OK	OK	07/2008	07/2020	07/2025
102	0	PLANTA BAJA TRASERA ESCENARIO	ABC-6K	1263	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
103	0	PLANTA BAJA JUNTO BOTIQUÍN	ABC-6K	2683	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
104	0	BOTIQUÍN	ABC-6K	3149	OK	21A113BC	OK	OK	04/2008	07/2020	07/2025
105	0	BOTIQUÍN	ABC-6K	3151	OK	21A113BC	OK	OK	04/2008	07/2020	07/2025
106	0	PLANTA BAJA ESCALERA D	ABC-6K	1931	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
107	0	PLANTA BAJA ESCALERA A	ABC-6K	2846	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
108	0	PLANTA BAJA ESCALERA B	ABC-6K	1388	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
109	0	PLANTA BAJA ESCALERA BC	ABC-6K	2610	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
110	0	PLANTA BAJA ESCALERA C	ABC-6K	1899	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
111	0	ENTRADA PRINCIPAL	ABC-6K	2906217	OK	27A183BC	OK	OK	10/2008	04/2023	04/2028*
112	0	TIENDA	ABC-6K	1392	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
113	0	CAFETERÍA INTERIOR	CO2-2K	1596442	OK	34B	OK	OK	03/2012	04/2023	04/2028
114	0	CAFETERÍA	ABC-6K	2721	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*



N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. último retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
115	0	CONTROL ENTRADA PRINCIPAL	CO2-2K	1596445	OK	34B	OK	OK	03/2012	04/2023	04/2028
116	0	ESCALERAS OFICINAS	ABC-6K	2933	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
117	1	HALL ASCENSOR PLANTA 1	ABC-6K	2015	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
118	1	SALA DIÁFANA PLANTA 1	ABC-6K	2806	OK	27A183BC	OK	OK	2010	04/2021	04/2026
119	1	SALA DIÁFANA PLANTA 1	ABC-6K	207	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
120	1	SALA DIÁFANA PLANTA 1	ABC-6K	1859	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
121	1	SALA DIÁFANA PLANTA 1	ABC-6K	1750	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
122	1	SALA DIÁFANA PLANTA 1	ABC-6K	2932	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
123	1	CABINA FRENTE ESCENARIO	ABC-6K	1335	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
124	1	CABINA FRENTE ESCENARIO	ABC-6K	2864	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
125	1	CABINA FRENTE ESCENARIO	CO2-2K	1366346	OK	34B	OK	OK	04/2007	07/2020	07/2025
126	1	CABINA FRENTE ESCENARIO	CO2-2K	1480607	OK	34B	OK	OK	06/2008	07/2020	07/2025
127	1	ESCALERAS B PLANTA 1 TEATRO	ABC-6K	1380	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
128	1	ESCALERAS C PLANTA 1 TEATRO	ABC-6K	219	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
129	1	ESCALERAS A PLANTA 1 TEATRO	ABC-6K	1974	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
130	1	ESCALERAS D PLANTA 1 TEATRO	ABC-6K	1959	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
131	2	ESCALERAS A-D PLANTA 2 TEATRO	ABC-6K	2927	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
132	2	ESCALERAS D PLANTA 2 TEATRO PALCO	ABC-6K	1943	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
133	2	ESCALERAS A PLANTA 2 TEATRO PALCO	ABC-6K	1437	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. último retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
134	2	ESCALERAS A-B PLANTA 2 TEATRO	ABC-6K	2128	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
135	2	HALL ASEOS PLANTA 2	ABC-6K	2040	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
136	2	SALA 2 PLANTA 2	ABC-6K	1857	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
137	2	SALA 2 PLANTA 2	ABC-6K	1901	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
138	2	HALL ASEOS PLANTA 2	ABC-6K	2114	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
139	2	ESCALERAS B PLANTA 2 TEATRO PALCO	ABC-6K	2006	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
140	2	ESCALERAS B-C PLANTA 2 TEATRO PALCO	ABC-6K	3444906	OK	27A183BC	OK	OK	11/2010	04/2021	04/2026
141	2	ESCALERAS B-C PLANTA 2 TEATRO	ABC-6K	2940	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
142	3	HALL ASCENSOR PLANTA 3	ABC-6K	1868	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
143	3	HALL PASARELA PLANTA 3	ABC-6K	306	MAL	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024* P
144	3	HALL PASARELA PLANTA 3	CO2-5K	1368144	OK	89B	OK	OK	05/2007	07/2020	07/2025
145	3	PLANTA 3 IZQUIERDA	ABC-6K	1667	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
146	3	PLANTA 3 IZQUIERDA	ABC-6K	1938	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
147	3	PLANTA 3 IZQUIERDA	ABC-6K	1840	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
148	3	PLANTA 3 DERECHA	ABC-6K	2057	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
149	1	PLANTA 1 CAMERINOS	ABC-6K	2046	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
150	1	PLANTA 1 CAMERINOS	ABC-6K	1844	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
151	2	PLANTA 2 CAMERINOS HALL	ABC-6K	1384	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
152	2	PLANTA 2 CAMERINOS PASILLO	ABC-6K	2832	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*

N.º	Planta	Ubicación	Modelo	N.º Placa	Carga	Eficacia	Altura (80-120)	Señal fotolumi.	Fecha Fabricación	F. ultimo retimbre	F. próximo retimbre / Fin vida útil (*)
153	3	PLANTA 3 AZOTEA	ABC-6K	2875	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
154	3	PLANTA 3 SALA CALDERAS	ABC-6K	2764	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
155	0	P.B. PASILLO JUNTO ESCALERA AD3	ABC-6K	2111	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
156	-1	TALLER SASTRERÍA	ABC-6K	1662	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
157	0	SALA MATILDE	ABC-6K	2777	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
158	0	SALA MATILDE	ABC-6K	2938	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
159	0	SASTRERÍA APOYO TRAS ESC	ABC-6K	1379	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
160	-1	CUARTO ASCENSOR	ABC-6K	1584	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
161	0	JUNTO ASCENSOR ACCESO TALLERES	ABC-6K	2120	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2021	11/2024*
162	3	MAQUINARIA ASCENSOR AZOTEA	ABC-6K	2874	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	12/2021	11/2024*
163	-2	SÓTANO 2	ABC-6K	681	OK	27A183BC	OK	OK	01/2010	04/2021	04/2026
164	1	SALA ANTIGUA PROD. SEBASTIÁN ELCANO	ABC-6K	1448	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	12/2021	11/2024*
165	-1	VESTUARIO FEMENINO JUNTO C.T.	ABC-6K	2773	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2023	11/2024*
166	-1	SALA ENSAYOS	ABC-6K	1824	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2023	11/2024*
167	-1	SALA ENSAYOS	ABC-6K	1396	MAL	21A113BC	OK	OK	11/2004	04/2023	11/2024* P
168	1	SALA ANTIGUA PROD. SEBASTIÁN ELCANO	ABC-6K	1270	OK	21A113BC	OK	OK	11/2004	02/2016	02/2021 R
CT1	-1	CENTRO TRANSFORMACIÓN	ABC-6K	918	OK	34A233BC	OK	OK	2015	04/2021	04/2026
CT2	-1	CENTRO TRANSFORMACIÓN	ABC-6K	4874506	OK	27A183BC	OK	OK	2016	04/2021	04/2026

LISTADO DE BIES – TEATRO CIRCO PRICE

BIE 25 mm / 20 mts – 57 unidades



N.º	Modelo	Planta	Ubicación	Presión manómetro	Lanza 3 efectos	Altura válvula (max.150cm)	Señal luminiscente	F. fabricación	F. Último retimbre	F. Próximo retimbre
1	25mm/20M	-3	GARAJE SÓTANO 3	9,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
2	25mm/20M	-3	GARAJE SÓTANO 3	9,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
3	25mm/20M	-3	GARAJE SÓTANO 3	9,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
4	25mm/20M	-3	GARAJE SÓTANO 3	9,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
5	25mm/20M	-3	GARAJE SÓTANO 3	9,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
6	25mm/20M	-2	GARAJE SÓTANO 2	9	OK	OK	OK	2010	03/2020	03/2025
7	25mm/20M	-2	GARAJE SÓTANO 2	9	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
8	25mm/20M	-2	GARAJE SÓTANO 2	9	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
9	25mm/20M	-2	GARAJE SÓTANO 2	9	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
10	25mm/20M	-2	GARAJE SÓTANO 2	9	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
11	25mm/20M	-1	GARAJE SÓTANO 1	8,5	OK	OK	OK	2015	03/2020	03/2025
12	25mm/20M	-1	GARAJE SÓTANO 1	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
13	25mm/20M	-1	GARAJE SÓTANO 1	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
14	25mm/20M	0	HALL ASEOS RECEPCIÓN	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
15	25mm/20M	1	PLANTA 1 DERECHA	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
16	25mm/20M	1	PLANTA 1 IZQUIERDA	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
17	25mm/20M	2	PLANTA 2 DERECHA	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
18	25mm/20M	2	PLANTA 2 IZQUIERDA	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
19	25mm/20M	-1	HALL FRENTE LIMPIEZA	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
20	25mm/20M	-1	PASILLO TALLERES	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
21	25mm/20M	-1	PASILLO TALLERES	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025



N.º	Modelo	Planta	Ubicación	Presión manómetro	Lanza 3 efectos	Altura válvula (max.150cm)	Señal luminiscente	F. fabricación	F. Último retimbre	F. Próximo retimbre
22	25mm/20M	-1	DÁRSENA	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
23	25mm/20M	-1	DÁRSENA	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
24	25mm/20M	-1	HALL PLANTA -1 ASCENSOR	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
25	25mm/20M	0	P.B. TRASERA ESCENARIO ASEOS	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
26	25mm/20M	0	ENTRADA ESCENARIO	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
27	25mm/20M	0	ENTRADA ESCENARIO C-B	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
28	25mm/20M	0	ENTRADA ESCENARIO A-D	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
29	25mm/20M	0	ENTRADA ESCENARIO	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
30	25mm/20M	0	PLANTA BAJA ESCALERA D	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
31	25mm/20M	0	PLANTA BAJA ESCALERA A	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
32	25mm/20M	0	PLANTA BAJA ESCALERA B	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
33	25mm/20M	0	PLANTA BAJA ESCALERA C	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
34	25mm/20M	0	ENTRADA PRINCIPAL	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
35	25mm/20M	0	CAFETERÍA	8,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
36	25mm/20M	1	HALL ASCENSOR PLANTA 1	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
37	25mm/20M	1	SALA DIÁFANA PLANTA 1	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
38	25mm/20M	1	SALA DIÁFANA PLANTA 1	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
39	25mm/20M	1	SALA DIÁFANA PLANTA 1	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
40	25mm/20M	0	SASTRERÍA APOYO TRAS ESCENA	8,5	OK	OK	OK	2003	04/2021	04/2026
41	25mm/20M	1	ESCALERA B PLANTA 1 TEATRO	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
42	25mm/20M	1	ESCALERA C PLANTA 1 TEATRO	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025

N.º	Modelo	Planta	Ubicación	Presión manómetro	Lanza 3 efectos	Altura válvula (max.150cm)	Señal luminiscente	F. fabricación	F. Último retimbre	F. Próximo retimbre
43	25mm/20M	1	ESCALERA A PLANTA 1 TEATRO	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
44	25mm/20M	1	ESCALERA D PLANTA 1 TEATRO	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
45	25mm/20M	2	ESCALERA A-D PLANTA 2 TEATRO	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
46	25mm/20M	2	ESCALERA A PLTA.2 TEATRO PALCO	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
47	25mm/20M	2	HALL ASEOS PLANTA 2	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
48	25mm/20M	2	SALA 2 PLANTA 2	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
49	25mm/20M	2	SALA 2 PLANTA 2	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
50	25mm/20M	2	ESCALERA B PLANTA 2 TEATRO PALCO	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
51	25mm/20M	2	ESCALERA B-C PLANTA 2 TEATRO	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
52	25mm/20M	3	HALL PASARELA PLANTA 3	7	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
53	25mm/20M	1	CAMERINOS PLANTA 1	8	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
54	25mm/20M	2	CAMERINOS PLANTA 2	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
55	25mm/20M	2	CAMERINOS PLANTA 2 PASILLO	7,5	OK	OK	OK	2003	03/2020	03/2025
56	25mm/20M	0	SALA MATILDE	8,5	OK	OK	OK	2003	04/2021	04/2026
57	25mm/20M	1	SALA ANTIGUA PROD. SEBASTIÁN ELCANO	8	OK	OK	OK	2003	12/2021	12/2026